
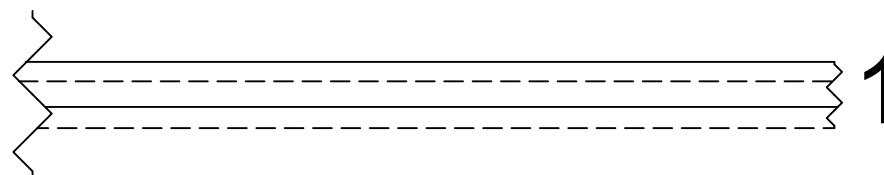
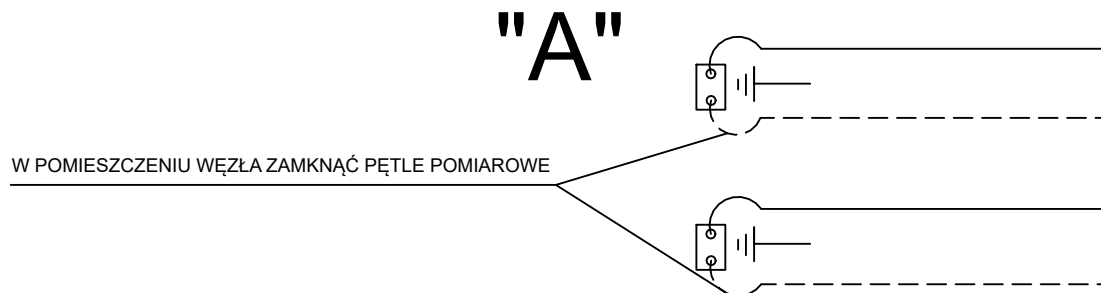


PRZYŁĄCZE CIEPLNE - SCHEMAT IDEOWY IMPULSOWEJ INSTALACJI ALARMOWEJ

POMIESZCZENIE WĘZŁÓW

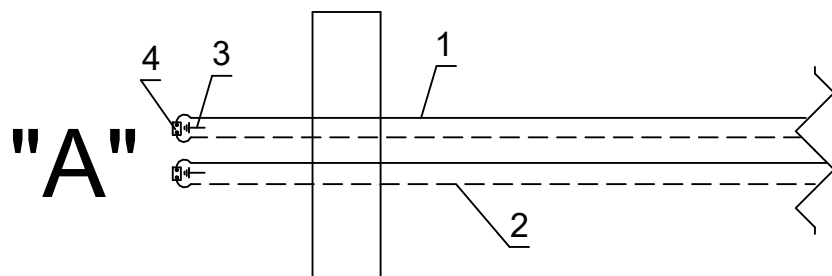

1.	PRZEWÓD CZUJNIKOWY MIEDZIANY
2.	PRZEWÓD MIEDZIANY OCYNKOWANY
3.	UZIEMIENIE
4.	ZŁĄCZKA ELEKTRYCZNA

NAZWA OBIEKTU	PRZYŁĄCZE CIEPLNE - SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI ALARMOWEJ		
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. KS. PIOTRA SKARGI 10A, KS. PIOTRA SKARGI 10, KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 4, KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 6A 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI		
ADRES INWESTYCJI	97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI DZ. NR 143/198, 143/158, 143/191, 143/135, 143/188, 143/136, 139 OBR. 0020		
PROJEKTANT	MGR INŻ. JAKUB SZAJEWSKI	NR UPRAWNIENI LOD/1605/POOS/11	
SKALA	RYSUNEK NR 4	DATA OPRACOWANIA	LISTOPAD 2022